

# Integral L VIP in der Dicke: 68 mm (Sonderdicken möglich) EN 14351-1

Brandschutz EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub> nach EN 16034

**Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungsabschluß, Außen- und Sonderbereiche**



Geprüft nach DIN EN 1121


Prüfklima **c, d, e** und Klasse 3 (c), 3 (d), 3 (e) nach

DIN EN 12219:2000-06

Einbruchhemmung RC2/RC3, Außentür nach EN 14351-1

Bandseite  
nicht kürzbar

Schlosseite  
nicht kürzbar

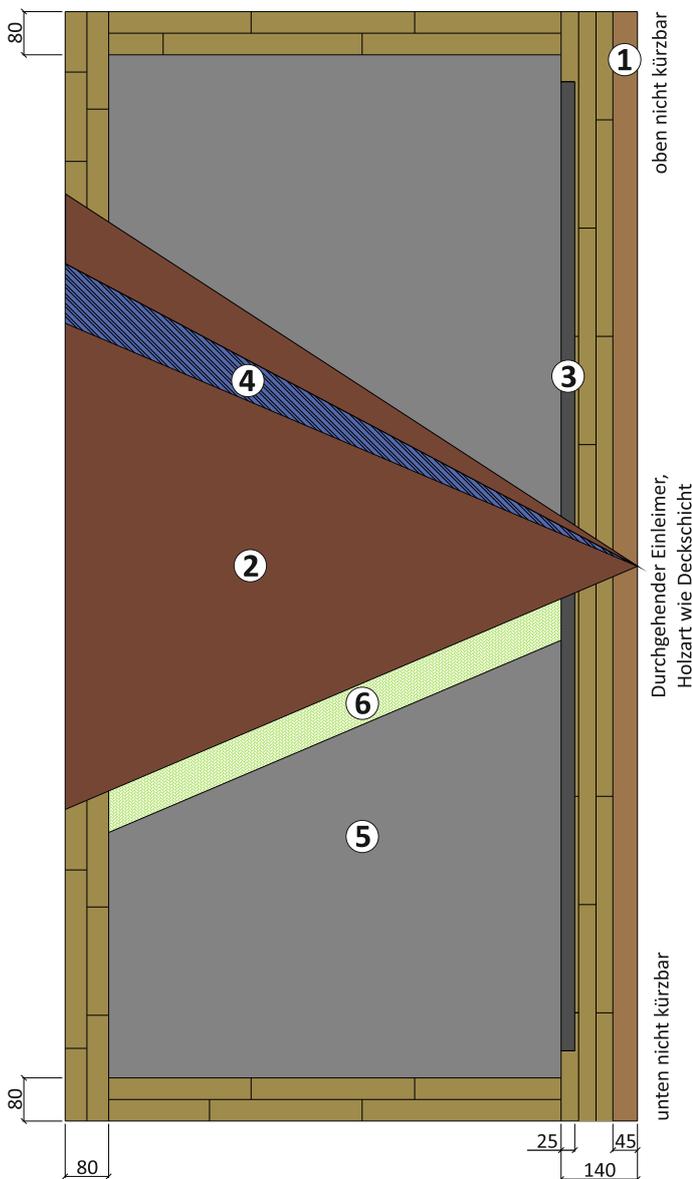

## Maßanfertigung

- Schallschutz und Wärmedämmung  
individuell ausführbar

### 1. Flügelrahmen

- Schlosseite: Lamellen in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst, Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen
- Bandseite: fehlerfreier Leimholz-Einleimer, Holzart wie Schlosseite
- oben: fehlerfreier Leimholz-Einleimer, Holzart wie Schlosseite
- unten: 80 mm Leimholz-Einleimer wie Schlosseite

**2. Deckschichten** (s. Seite 22 „Sperrholzdeckschichten“ DB Nr. 515) Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior in 3 und 6 mm Dicke. **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenblatt Nr. 471.** HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

**3. FKV-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)** als metallfreie Verstärkung.

### Ausführungs-Beispiel:

Schalldämmung	U <sub>p</sub> -Wert	VIP-Dicke
42 dB	0,72 W/(m <sup>2</sup> K)	15 mm
37 dB	0,61 W/(m <sup>2</sup> K)	25 mm
30 dB	0,56 W/(m <sup>2</sup> K)	35 mm

U<sub>p</sub>-Werte bei Format 2250 x 1050 mm

**4. ASS** Stabilisierungs-Schichten beidseitig, als Dampfsperre, schub- und zugsteif verklebt.

### 5. Kern-Dämmung

VIP-Konstruktionskern (VIP = Vakuum-Isolations-Paneel), baubiologisch geprüft, recyclingfähig, nicht für nachträgliche Ausschnitte/Bohrungen geeignet (**nicht anbohren!**).

### 6. Brandschutzeinlage

**PUR-Verklebung** der Gesamtkonstruktion.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

